

TARIFICATIONS PRATIQUÉES

> Eau potable

■ Valeurs extrêmes du prix dans la Loire en €/m³

	HT - hors redevances	Avec taxes avec redevances
Coût minimum facturé	0,42	0,72
Coût maximum facturé	4,02	4,57

■ Prix moyen en €/m³

	1 ^{er} janvier 2018	1 ^{er} janvier 2019
HT - hors redevances	1,93	1,95
TTC - avec redevances	2,37	2,36

■ Prix moyen national pondéré : 2,03 € TTC/m³

> Assainissement collectif

■ Valeurs extrêmes du prix dans la Loire en €/m³

	HT - hors redevances	Avec taxes avec redevances
Coût minimum facturé	0,42	0,57
Coût maximum facturé	2,98	3,45

■ Prix moyen en €/m³

	1 ^{er} janvier 2018	1 ^{er} janvier 2019
HT - hors redevances	1,59	1,62
TTC - avec redevances	1,93	1,95

> Prix total : eau potable + assainissement

■ Valeurs extrêmes du prix total dans la Loire en € TTC/m³


Coût minimum facturé	1,82
Coût maximum facturé	6,95

Pour les communes sur lesquelles les deux services sont facturés, la moyenne des tarifications pondérées par la population s'établit à **4,31 € TTC/m³ au 1^{er} janvier 2019**.

Part de la facture	Coût moyen (pondéré par la population)
Alimentation en eau potable	1,95 €/m ³
Assainissement collectif	1,62 €/m ³
Redevances Agence de l'eau et TVA	0,74 €/m ³
Total	4,31 €/m³


■ Prix moyen national pondéré : 4,03 €/m³ (données nationales au 01/01/2017)

Répartition du prix global des services d'eau et d'assainissement en moyenne pondérée par la population

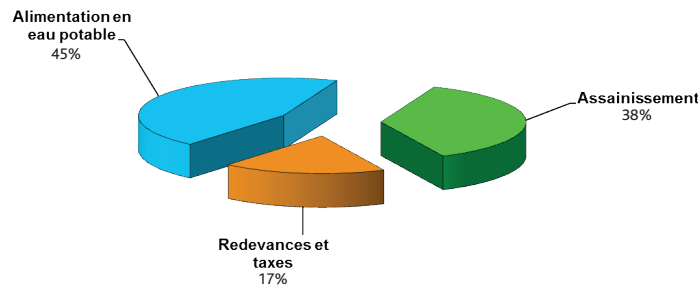

COÛT GLOBAL EAU ET ASSAINISSEMENT

Prix global de l'eau et de l'assainissement en € TTC/m³ au 1^{er} janvier 2019 (sur une base d'une consommation de 120 m³)

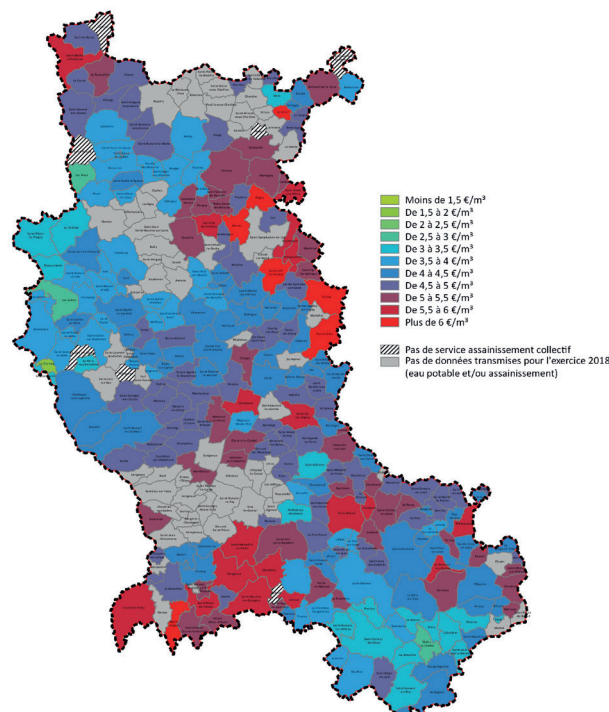

Carte établie à partir des données déclarées par les collectivités et reçues au 12/03/2020

Loire
LE DÉPARTEMENT

OBSERVATOIRE des services publics 2019



Alimentation
en eau potable
et assainissement
dans la Loire



Exercice 2018
Tarifs au 01/01/2019



L'intégralité du document est accessible et téléchargeable sur
www.loire.fr (Département de la Loire)
www.loire.gouv.fr (Préfecture de la Loire)

DDT DE LA LOIRE
Service Eau et Assainissement

2 avenue Grüner - CS 90509 - 42007 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1


EAU POTABLE

> Organisation

- 27 syndicats intercommunaux assurant la production et la distribution ou seulement la distribution
- 4 syndicats intercommunaux assurant uniquement la production
- 1 communauté de communes
- 1 métropole
- 63 communes indépendantes

> Taille des services


Pourcentage de la population départementale desservie par taille des collectivités ayant la compétence alimentation en eau potable

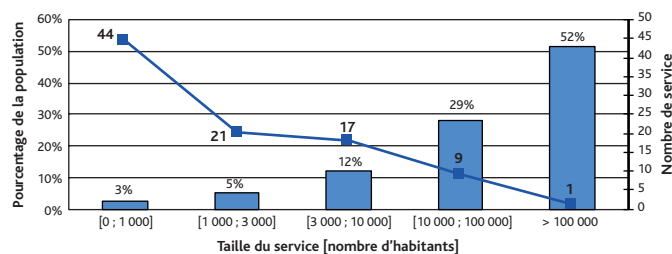

> Gestion

- RÉGIE : 34% des structures, soit 35% de la population
- PRESTATAIRES PRIVÉS : 66% des structures, soit 65% de la population

Proportion de la population par mode de gestion majoritaire et par exploitant

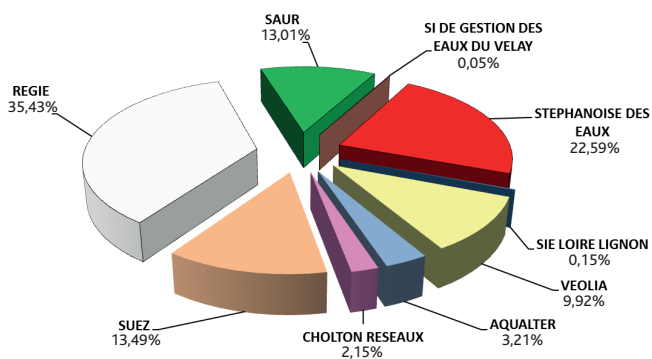

> Ratio de consommation domestique

- 106,3 m³ par abonné et par an


ASSAINISSEMENT

> Organisation

- 7 communes sans service de collecte
- 141 collectivités assurant la collecte (7 structures intercommunales et 134 communes)
- 143 collectivités assurant la compétence épuration des eaux usées (9 structures intercommunales et 134 communes)

> Taille des services


Pourcentage de la population desservie par taille des collectivités ayant la compétence collecte assainissement

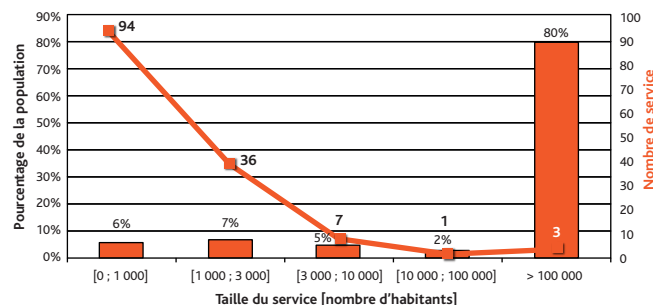

> Gestion de la collecte des effluents

- RÉGIE : 88% des structures, soit 63% de la population
- PRESTATAIRES PRIVÉS : 12% des structures, soit 37% de la population


Proportion de la population par mode de gestion majoritaire et par exploitant

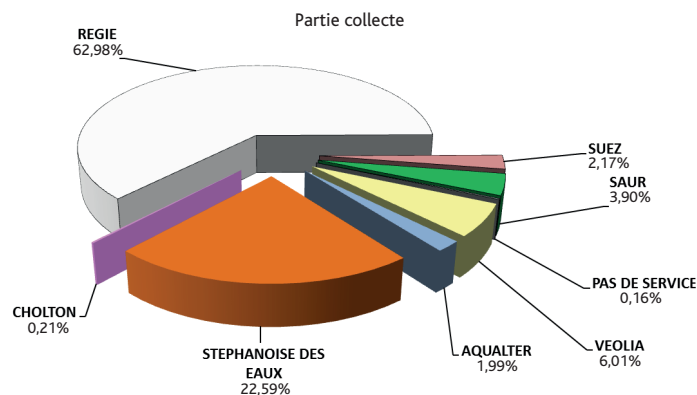

> Gestion de l'épuration des effluents

- RÉGIE : 71% des structures, soit 24% de la population
- PRESTATAIRES PRIVÉS : 29% des structures, soit 76% de la population

Proportion de la population par mode de gestion majoritaire et par exploitant

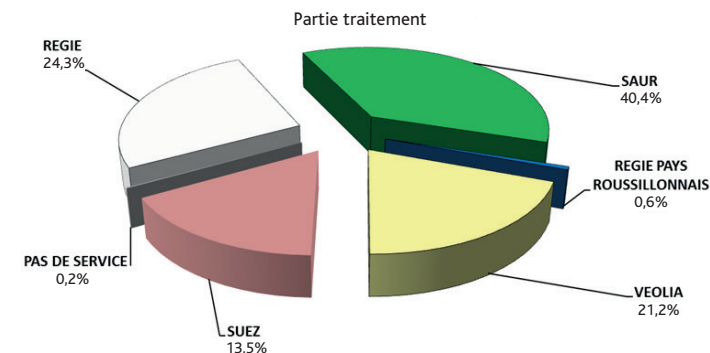

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

> Organisation

- 51 services de contrôle :
- 10 structures intercommunales (regroupant 285 communes)
- 41 communes indépendantes

Proportion des communes par mode de gestion

